

Notice of Completion

Draft Environmental Study Report

Overbrook to Riverview Transmission Line Upgrade

Hydro One Networks Inc. (Hydro One) has completed a draft Environmental Study Report (ESR) for the proposed Overbrook to Riverview Transmission Line Upgrade project. The purpose of the undertaking is to ensure an adequate and reliable supply of power to meet the growing electricity needs of central Ottawa. The proposed project consists of upgrading the existing 115 kilovolt transmission line between Overbrook Transformer Station on Coventry Road and Balena Park in the Riverview neighbourhood.

The project need was identified in the *Integrated Regional Resource Plan* for the Ottawa area, developed by the Independent Electricity System Operator, Hydro Ottawa and Hydro One. This project is subject to the provincial *Environmental Assessment Act* and is being planned in accordance with the approved Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities (Class EA) process. Subject to the outcome of the Class EA, construction could begin in spring 2017.

HOW TO PROVIDE YOUR INPUT

In accordance with the Class EA process, Hydro One is providing notice of its intent to proceed with the project. The draft ESR will be available for a 30-day public review and comment period from January 12, 2017 to February 10, 2017. The draft ESR can be viewed on Hydro One's website www.HydroOne.com/Projects/OverbrooktoRiverview

A copy of the draft ESR is available at the following locations:

Ottawa Public Library

Elmvale Acres Branch, 1910 St. Laurent Boulevard
Alta Vista Branch, 2516 Alta Vista Drive
(Infoservice) 613-580-2940

Overbrook Community Centre

33 Quill Street
613-742-5147

Dempsey Community Centre

1895 Russell Road
613-247-4846


Ottawa City Hall (Customer Service Counter)

110 Laurier Avenue West
613-580-2424

Written comments and questions on the draft ESR must be received by Hydro One no later than **4:30pm on Friday February 10, 2017**. Please address your correspondence to:

Jennifer Trotman
Environmental Planner
Hydro One Networks Inc.
483 Bay Street, North Tower, 14th Floor
Toronto ON, M5G 2P5
Email: Community.Relations@HydroOne.com

Hydro One will respond to and make best efforts to resolve any issues raised during the review period. If no issues are raised during the review period, Hydro One will finalize the ESR and file it with the Ministry of the Environment and Climate Change (MOECC). The project will be considered acceptable and may proceed as outlined in the ESR.

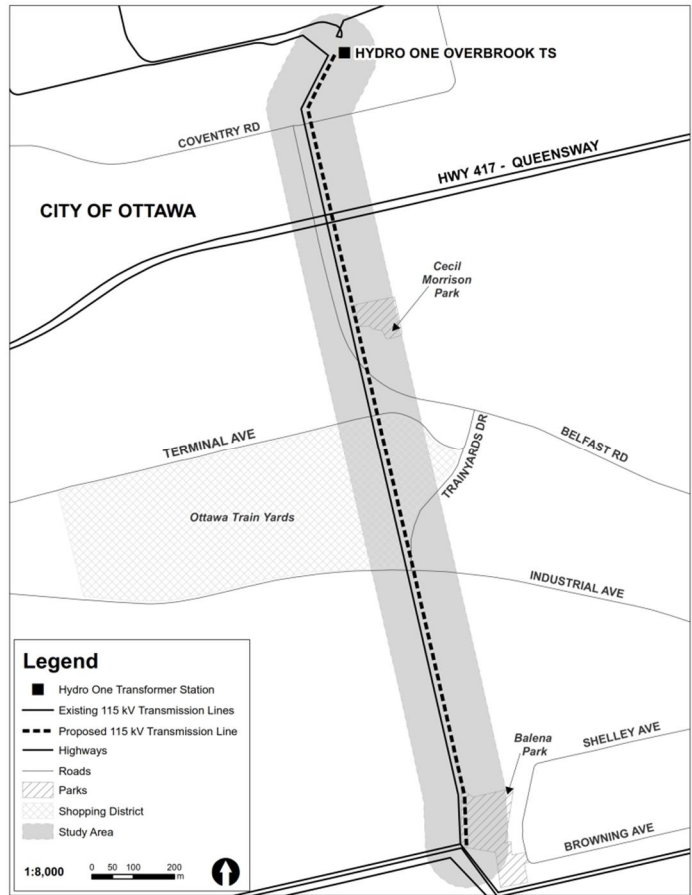

The *Environmental Assessment Act* has provisions for interested parties to ask for a higher level of assessment if they feel that outstanding issues have not been adequately addressed. This request is called a Part II Order and must be addressed in writing to the Minister of the Environment and Climate Change and the Director of the Environmental Approvals Branch. Part II Order requests must be received by **4:30 pm on Friday February 10, 2017** at these addresses:

Minister of the Environment and Climate Change
77 Wellesley Street West, 11th Floor, Ferguson Block
Toronto, ON, M7A 2T5
Email: Minister.MOECC@ontario.ca

Director, Environmental Approvals Branch, MOECC
135 St. Clair West, 1st Floor, Toronto, ON, M4V 1P5
Email: EAASIBgen@ontario.ca

Please note that a duplicate copy of a Part II Order request must also be sent to Hydro One at the address noted.

For more information call 1-877-345-6799 or visit our website:
www.HydroOne.com/Projects/OverbrooktoRiverview



Partners in Powerful Communities

Avis d'achèvement

Rapport préliminaire d'étude environnementale

Modernisation de la ligne de transport d'électricité d'Overbrook à Riverview

Hydro One Networks Inc. (Hydro One) a complété un rapport préliminaire d'étude environnementale sur le projet de modernisation de la ligne de transport d'électricité entre Overbrook et Riverview. Le but de ce projet est de répondre aux besoins grandissants en électricité du centre d'Ottawa en veillant à fournir un approvisionnement adéquat et sûr. Le projet consiste à moderniser la ligne de transport de 115 kilovolts entre le poste de transformation Overbrook sur le chemin Coventry et le parc Balena dans le quartier Riverview.

Il répond à des besoins dont fait état le Plan de gestion intégrée des ressources pour la région d'Ottawa conçu par la Independent Electricity System Operator, Hydro Ottawa et Hydro One. Le projet est sujet à la *Loi sur les évaluations environnementales* de la province, et sa planification est conforme au processus municipal d'évaluation environnementale de portée générale visant les installations de transport d'électricité secondaires. Sous réserve des conclusions de l'ÉE de portée générale, les travaux débiteront au printemps 2017.

COMMENT TRANSMETTRE VOS COMMENTAIRES

Dans le cadre du processus de l'ÉE de portée générale, Hydro One a informé le public de son intention de mettre le projet en œuvre. Le public peut accéder au rapport préliminaire d'ÉE pendant 30 jours, soit du 12 janvier 2017 au 10 février 2017. Le rapport préliminaire d'ÉE est affiché sur le site web d'Hydro One :

www.HydroOne.com/Projects/OverbrooktoRiverview

Des copies du rapport préliminaire d'ÉE sont aussi disponibles dans les établissements suivants :

Bibliothèque publique d'Ottawa

Succursale Elmvale Acres, 1910, boul. St Laurent
Succursale Alta Vista, 2516, chemin Alta Vista
(Infoservice) 613-580-2940

Centre communautaire Overbrook

33, rue Quill
613-742-5147

Centre communautaire Dempsey

1895, rue Russell
613-247-4846

Hôtel de Ville d'Ottawa (service à la clientèle)

110, avenue Laurier Ouest
613-580-2424


Vous devez soumettre vos commentaires et vos questions relatives au rapport préliminaire d'ÉE au plus tard **le 10 février 2017 à 16 h 30**. Veuillez adresser votre correspondance à

Jennifer Trotman
Planificateur environnemental

Hydro One Networks Inc.
483 Bay Street, 14th Floor
Toronto (Ontario) M5G 2P5

Courriel : Community.Relations@HydroOne.com

Hydro One vous répondra et fera tout son possible afin de résoudre les questions soulevées pendant la période d'examen. Si aucun problème n'est signalé pendant la période d'examen, Hydro One finalisera le rapport d'ÉE et le présentera au Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique (MEACC). On jugera le projet admissible et il sera réalisé conformément au rapport d'ÉE. La *Loi sur les évaluations environnementales* prévoit que les parties intéressées peuvent demander une évaluation plus poussée du projet si

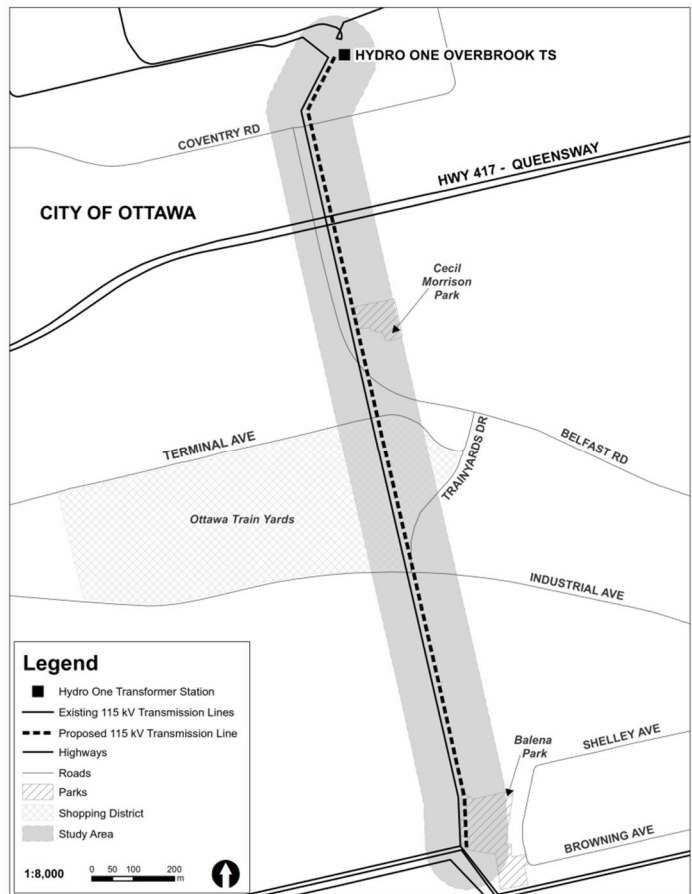

elles estiment que Hydro One n'a pas répondu adéquatement à toutes les préoccupations mises de l'avant. Le cas échéant, elles doivent adresser une requête écrite appelée arrêté prévu à la partie II au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique et au directeur de la Direction des autorisations environnementales. Les arrêtés prévus à la partie II doivent être reçus au plus tard **le 10 février 2017 à 16 h 30** aux adresses suivantes:

Ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique

77 Wellesley Street West, 11th Floor, Ferguson Block
Toronto (Ontario) M7A 2E6
Courriel : Minister.MOEC@ontario.ca

Directeur, Direction des autorisations environnementales, MEACC
135 St. Clair West, 1st Floor, Toronto (Ontario) M4V 1P5
Courriel : EAASIBgen@ontario.ca

Une copie de l'arrêté prévu à la partie II doit aussi être envoyée à Hydro One à l'adresse indiquée.

Pour obtenir plus d'information, appelez le 1-877-345-6799 ou consultez notre site web:

www.HydroOne.com/Projects/OverbrooktoRiverview



Partners in Powerful Communities